



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
УРВАНСКОГО РАЙОНА

АРУАН КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

УРВАН
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Красная, 196, г. Нарткала, КБР, 361331



Директору МКОУ «СОШ №2»
с.п. Псыгансу Урванского
муниципального района КБР

Бозиеву Х.З.

12-57-2026/Прдп 411 -26

05.2026 №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере электроснабжения в деятельности образовательных учреждений района.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон №273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

К компетенции образовательной организации относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. Образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу пункта 1.2.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 8 июля 2002 года N 204 (далее - Правила), в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на категории: первой категории -

электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей; электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

В силу пунктов 1.2.19 и 1.2.20 Правил устройства электроустановок электроприемники первой и второй категорий должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В силу п. 5.1 «СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» комплекс электроприемников, расположенных в образовательных учреждениях относится ко 2 степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий.

Подпунктом «б» п. 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление №) установлено, что выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок, достигается посредством поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий).

В соответствии с подп. «д» п. 28 Постановления №1006 в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от их категории осуществляется оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (в том числе системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112») и поддержание их в исправном состоянии, оснащение объектов (территорий) бесперебойной и устойчивой связью.

✓ Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований закона образовательное учреждение не обеспечено резервным источником электроснабжения (автономный резервный источник электроснабжения отсутствует).

✓ Отсутствие в здании образовательного учреждения резервного источника электроснабжения не обеспечивает бесперебойное функционирование объекта образования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с учетом климатических условий в зимний период, и тем самым создает угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, работников учреждения в период их нахождения в образовательной организации, может привести к чрезвычайным ситуациям, массовому нарушению прав обучающихся и персонала учреждения на защиту жизни, здоровья и имущества, что значительно снижает уровень антитеррористической защищенности в образовательном учреждении и способствует совершению преступлений террористической направленности на его территории и в здании, тем самым выявленные нарушения создают реальную угрозу безопасности обучающихся и работников дошкольного образовательного учреждения во время образовательного процесса.

✓ Данные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения ответственными лицами своих обязанностей, незнания требований федерального законодательства о противодействии терроризму и отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Урванского района и принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.

2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру района в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с предоставлением копии соответствующих документов.

Прокурор района

старший советник юстиции



Д.Р. Александров



Кабардино-Балкарская Республика
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ
Къабарты-Малкъар Республика

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» с.п. ПСЫГАНСУ
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361327, КБР, Урванский
муниципальный район,
с. Псыгансу, улица имени
братьев Безириковых, 67

Рабочий телефон - 72 - 4 - 56

Факс: 8(86635) - 72 - 4 - 56

361327 Кабардино-Балкарская Республика, Урванский муниципальный район, с.п. Псыгансу, улица имени братьев Безириковых, 67
ИНН 0707011536 КПП 070701001 ОГРН 1020700651432 р/с 03231643836400000400 mkousosh2psygansu@mail.ru


исх. № 61
от « 10 » 06 2026г.

Прокурору Урванского района,
старшему советнику юстиции
Д.Р. Алексодров

Уважаемый Денис Родионович!

1. МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу доводит до Вашего сведения о результатах рассмотрения представления от 08.05.2026г. №12-57-2026/Прдп 411-26 «Об устранении нарушений требований Федерального законодательства»:
 - с участием Жилова М.М. было рассмотрено представление прокурора Урванского района старшего советника юстиции Д.Р. Алексодрова от 08.05.2026г. №12-57-2026/Прдп 411-26 «Об устранении нарушений требований Федерального законодательства»;
 - в целях устранения выявленных нарушений и исполнения требований федерального законодательства в сфере электроснабжения в деятельности МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу в соответствии со статьей 28 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» представлено письмо и.о. начальнику Управления образования местной администрации Урванского муниципального района КБР Жанову З.К. с просьбой о выделении средств для приобретения и установке автономного резервного источника электроснабжения;
 - по изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного лица (Гогуноков Н.А., заведующий хозяйством МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу - Приказ № 36 - ОД от 10.06.2026г.)

Директор МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу

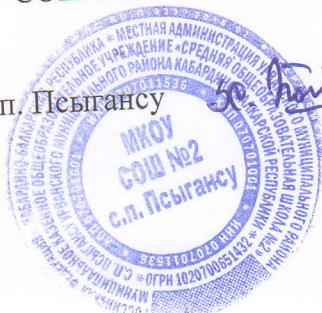

Х.З. Бозиёв

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830041

Владелец Бозиев Хасанби Зурабович

Действителен с 31.10.2025 по 31.10.2026